

無停電電源装置(UPS)のバッテリー交換について




サービス員を派遣してバッテリー交換するUPS

ご購入窓口へお問合せください

お客さまでバッテリー交換が可能なUPS

型番と交換手順をご確認後、ご購入窓口へお問合せください

① 銘板に記載されているUPSの型番をご確認ください

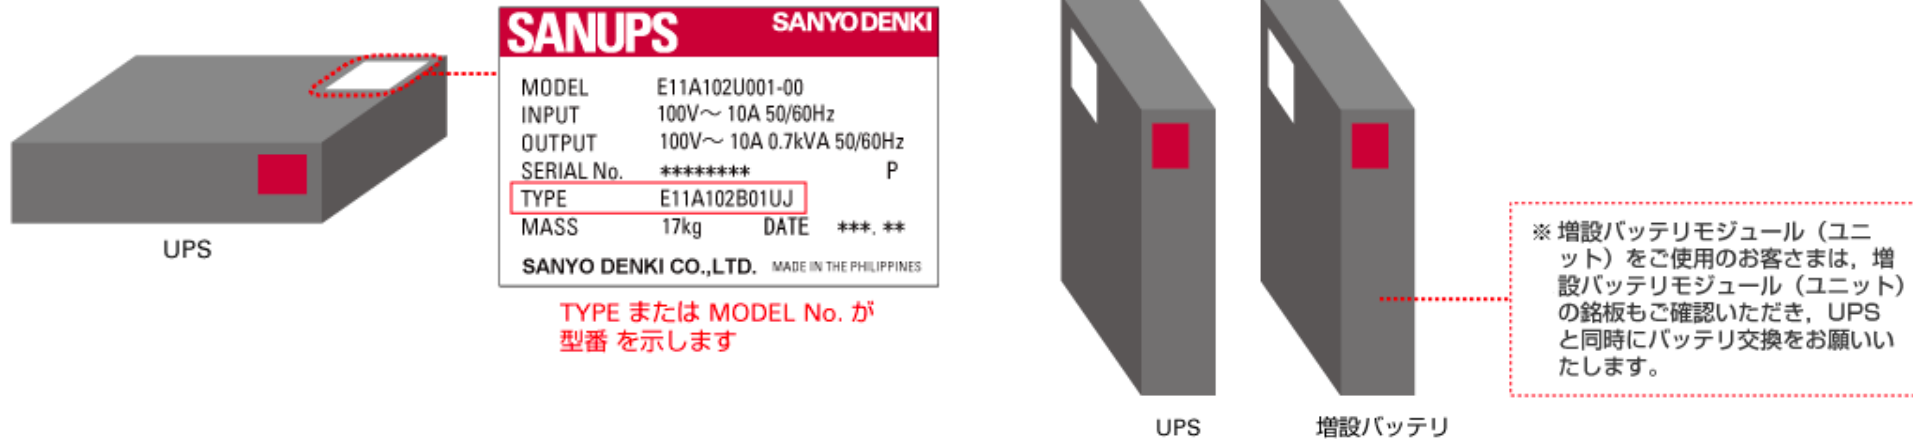

② 型番リストをご参照いただき、上記の型番がお客さまご自身で交換いただける機種かご確認ください

③ お客さまご自身で交換いただける機種の場合、交換用バッテリーの型番と個数をご確認ください

④ 「バッテリーパック交換手順書」にて、バッテリー交換に必要な作業をご確認いただき、バッテリーを交換してください

UPS交換用バッテリーのご案内

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
- ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
- ・当社以外、または当社指定外の作業員によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
当社以外、または当社指定外の作業員により交換作業を行う場合は、当該作業員の責任において交換作業を実施してください。
- ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
- ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示にしております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
- ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性がございます。
お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。
当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。
- ※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS E11A 型番E11A□□□A

<100V系>

UPS本体型番	銘板の「TYPE」欄の印字内容	数量	増設バッテリーモジュール型番	数量	交換用バッテリー型番				お客さま先でのバッテリー交換 可○否×		備考
					UPS本体用	数量	増設バッテリーモジュール用	数量	UL規格品として ご使用の場合	非UL規格品として ご使用の場合	
E11A751A001USJP E11A751A011USJP	E11A751A001USJ E11A751A011USJ	1	-	-	BPE11A751A00	1	-	-	×	○	UL制約あり
E11A751A001TWUSJP E11A751A011TWUSJP	E11A751A0011TWUSJ E11A751A0111TWUSJ	1	-	-	BPE11A751A01	1	-	-	×	○	UL制約あり
E11A751A001P E11A751A011P	E11A751A001 E11A751A011	1	-	-	BPE11A751A00	1	-	-	/	○	
E11A751A001TWP E11A751A011TWP	E11A751A0011TW E11A751A0111TW	1	-	-	BPE11A751A01	1	-	-	/	○	
E11A102A001 E11A102A011P	E11A102A001 E11A102A011	1	-	-	BPE11A102A00	1	BPE11A102A01	2	×	○	UL制約あり
			BCE11A102A01US	1			BPE11A102A01	4	×	○	UL制約あり
			BCE11A102A01US	2			BPE11A102A01	6	×	○	UL制約あり
E11A102A001TWUSJP E11A102A011TWUSJP	E11A102A0011TWUSJ E11A102A0111TWUSJ	1	-	-	BPE11A102A02	1	-	-	×	○	UL制約あり
E11A152A001USJP E11A152A011USJP	E11A152A001USJ E11A152A011USJ	1	-	-	BPE11A152A00	1	BPE11A152A01	2	×	○	UL制約あり
			BCE11A152A01US	1			BPE11A152A01	4	×	○	UL制約あり
			BCE11A152A01US	2			BPE11A152A01	6	×	○	UL制約あり
E11A152A001TWUSJP E11A152A011TWUSJP	E11A152A0011TWUSJ E11A152A0111TWUSJ	1	-	-	BPE11A152A02	1	-	-	×	○	UL制約あり
E11A152A001P E11A152A011P	E11A152A001 E11A152A011	1	-	-	BPE11A152A00	1	BPE11A152A01	2	/	○	
			BCE11A152A01US	2			BPE11A152A01	4	/	○	
			BCE11A152A01US	3			BPE11A152A01	6	/	○	
E11A152A001TWP E11A152A011TWP	E11A152A0011TW E11A152A0111TW	1	-	-	BPE11A152A02	1	-	-	/	○	
E11A202A001USJP E11A202A011USJP	E11A202A001USJ E11A202A011USJ	1	-	-	BPE11A202A00	1	BPE11A202A01	2	×	○	UL制約あり
			BCE11A202A01US	1			BPE11A202A01	4	×	○	UL制約あり
			BCE11A202A01US	2			BPE11A202A01	6	×	○	UL制約あり
E11A202A001P E11A202A011P	E11A202A001 E11A202A011	1	-	-	BPE11A202A00	1	BPE11A202A01	2	/	○	
			BCE11A202A01US	1			BPE11A202A01	4	/	○	
			BCE11A202A01US	2			BPE11A202A01	6	/	○	
E11A302A001USJP E11A302A011USJP	E11A302A001USJ E11A302A011USJ	1	-	-	BPE11A302A00-1	1	BPE11A302A01-1	2	×	○	UL、安全電圧制約あり
			BCE11A302A03US	1			BPE11A302A01-1	4	×	○	UL、安全電圧制約あり
			BCE11A302A03US	2			BPE11A302A01-1	6	×	○	UL、安全電圧制約あり
E11A302A001P E11A302A011P	E11A302A001 E11A302A011	1	-	-	BPE11A302A00-1	1	BPE11A302A01-1	2	/	○	安全電圧制約あり
			BCE11A302A03US	1			BPE11A302A01-1	4	/	○	安全電圧制約あり
			BCE11A302A03US	2			BPE11A302A01-1	6	/	○	安全電圧制約あり
			BCE11A302A03US	3			BPE11A302A01-1	4	/	○	安全電圧制約あり

注1) 型番末尾02の増設バッテリーモジュールについては増設バッテリーモジュール本体を交換致します。UL規格品としての採用・不採用に関わらず当社または当社指定の作業員以外の交換は致しかねます。

UPS交換用バッテリーのご案内

2018/06/04
山洋電気株式会社

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
 - ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
 - ・当社以外、または当社指定外の作業員によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
当社以外、または当社指定外の作業員により交換作業を行う場合は、当該作業員の責任において交換作業を実施してください。
 - ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
 - ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示しております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
 - ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性があります。
お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。
当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。
- ※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含まれます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS E11A 型番E11A□□□A

<200V系>

UPS型番	銘板の「TYPE」欄の印字内容	数量	増設バッテリーモジュール型番	数量	交換用バッテリー型番				お客さま先でのバッテリー交換 可○否×		備考
					UPS本体用	数量	増設バッテリーモジュール用	数量	UL規格品として ご使用の場合	非UL規格品として ご使用の場合	
E11A102A002USJP E11A102A012USJP	E11A102A002USJ E11A102A012USJ	1	-	-	BPE11A102A00	1	-	-	×	○	UL制約あり
			BCE11A102A01US	1			BPE11A102A01	2	×	○	UL制約あり
			BCE11A102A01US	2			BPE11A102A01	4	×	○	UL制約あり
			BCE11A102A01US	3			BPE11A102A01	6	×	○	UL制約あり
E11A202A002USJP E11A202A012USJP	E11A202A002USJ E11A202A012USJ	1	-	-	BPE11A202A00	1	-	-	×	○	UL制約あり
			BCE11A202A01US	1			BPE11A202A01	2	×	○	UL制約あり
			BCE11A202A01US	2			BPE11A202A01	4	×	○	UL制約あり
			BCE11A202A01US	3			BPE11A202A01	6	×	○	UL制約あり
E11A202A002TP E11A202A012TP	E11A202A002T E11A202A012T	1	-	-	BPE11A202A00	1	-	-	○	○	
			BCE11A202A01US	1			BPE11A202A01	2		○	
			BCE11A202A01US	2			BPE11A202A01	4		○	
			BCE11A202A01US	3			BPE11A202A01	6		○	
E11A302A002USJP E11A302A012USJP	E11A302A002USJ E11A302A012USJ	1	-	-	BPE11A302A00-2	1	-	-	×	○	UL、安全電圧制約あり
			BCE11A302A01US	1			BPE11A302A01-2	2	×	○	UL、安全電圧制約あり
			BCE11A302A01US	2			BPE11A302A01-2	4	×	○	UL、安全電圧制約あり
			BCE11A302A01US	3			BPE11A302A01-2	6	×	○	UL、安全電圧制約あり
E11A302A012TP	E11A302A012T	1	-	-	BPE11A302A00-2	1	-	-	○	○	安全電圧制約あり
			BCE11A302A01US	1			BPE11A302A01-2	2		○	安全電圧制約あり
			BCE11A302A01US	2			BPE11A302A01-2	4		○	安全電圧制約あり
			BCE11A302A01US	3			BPE11A302A01-2	6		○	安全電圧制約あり

注1) 型番末尾02の増設バッテリーモジュールについては増設バッテリーモジュール本体を交換致します。UL規格品としての採用・不採用に関わらず当社または当社指定の作業員以外の交換は致しかねます。

UPS交換用バッテリーのご案内

2018/06/04
山洋電気株式会社

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
- ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
- ・当社以外、または当社指定外の作業員によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
当社以外、または当社指定外の作業員により交換作業を行う場合は、当該作業員の責任において交換作業を実施してください。
- ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
- ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示にしております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
- ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性がございます。
お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。
当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。
- ※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS E11A 型番E11A□□□B

<100V系>

UPS本体型番	銘板の「TYPE」欄の印字内容	数量	増設バッテリーモジュール型番	数量	交換用バッテリー型番				お客さま先でのバッテリー交換 可○否×		備考
					UPS本体用	数量	増設バッテリーモジュール用	数量	UL規格品として ご使用の場合	非UL規格品として ご使用の場合	
E11A751B001UJ PJ E11A751B011UJ PJ E11A751B021UJ PJ	E11A751B001UJ E11A751B011UJ E11A751B021UJ	1	-	-	BPE11A751A00	1	-	-	×	○	UL制約あり
E11A751B001TWUJ PJ E11A751B011TWUJ PJ E11A751B021TWUJ PJ	E11A751B001TWUJ E11A751B011TWUJ E11A751B021TWUJ	1	-	-	BPE11A751A01	1	-	-	×	○	UL制約あり
E11A102B001UJ PJ E11A102B011UJ PJ	E11A102B001UJ E11A102B011UJ	1	-	1	BPE11A102A00	1	BPE11A102A01	2	×	○	UL制約あり
			BCE11A102A01US	2			BPE11A102A01	4	×	○	UL制約あり
			BCE11A102A01US	3			BPE11A102A01	6	×	○	UL制約あり
E11A102B001TWUJ PJ E11A102B011TWUJ PJ E11A102B021TWUJ PJ	E11A102B001TWUJ E11A102B011TWUJ E11A102B021TWUJ	1	-	-	BPE11A102A02	1	-	-	×	○	UL制約あり
E11A152B001UJ PJ E11A152B011UJ PJ	E11A152B001UJ E11A152B011UJ	1	-	1	BPE11A152A00	1	BPE11A152A01	2	×	○	UL制約あり
			BCE11A152A01US	2			BPE11A152A01	4	×	○	UL制約あり
			BCE11A152A01US	3			BPE11A152A01	6	×	○	UL制約あり
E11A152B001PJ E11A152B011PJ	E11A152B001 E11A152B011	1	BCE11A152A01US	1	BPE11A152A00	1	BPE11A152A01	2	/	○	
			BCE11A152A01US	2			BPE11A152A01	4	/	○	
			BCE11A152A01US	3			BPE11A152A01	6	/	○	
E11A152B001TWUJ PJ E11A152B011TWUJ PJ E11A152B021TWUJ PJ	E11A152B001TWUJ E11A152B011TWUJ E11A152B021TWUJ	1	-	-	BPE11A152A02	1	-	-	×	○	UL制約あり
E11A152B001TWPJ E11A152B011TWPJ E11A152B021TWPJ	E11A152B001TW E11A152B011TW E11A152B021TW	1	-	-	BPE11A152A02	1	-	-	/	○	
E11A202B001UJ PJ E11A202B011UJ PJ	E11A202B001UJ E11A202B011UJ	1	-	1	BPE11A202A00	1	BPE11A202A01	2	×	○	UL制約あり
			BCE11A202A01US	2			BPE11A202A01	4	×	○	UL制約あり
			BCE11A202A01US	3			BPE11A202A01	6	×	○	UL制約あり
E11A202B001PJ E11A202B011PJ	E11A202B001 E11A202B012	1	BCE11A202A01US	1	BPE11A202A00	1	BPE11A202A01	2	/	○	
			BCE11A202A01US	2			BPE11A202A01	4	/	○	
			BCE11A202A01US	3			BPE11A202A01	6	/	○	
E11A302B001UJ PJ E11A302B011UJ PJ	E11A302B001UJ E11A302B011UJ	1	BCE11A302A03US	1	BPE11A302A00-1	1	BPE11A302A01-1	2	×	○	UL, 安全電圧制約あり
			BCE11A302A03US	2			BPE11A302A01-1	4	×	○	UL, 安全電圧制約あり
			BCE11A302A03US	3			BPE11A302A01-1	6	×	○	UL, 安全電圧制約あり
E11A302B001PJ E11A302B011PJ	E11A302B001 E11A302B011	1	BCE11A302A03US	1	BPE11A302A00-1	1	BPE11A302A01-1	2	/	○	安全電圧制約あり
			BCE11A302A03US	2			BPE11A302A01-1	4	/	○	安全電圧制約あり
			BCE11A302A03US	3			BPE11A302A01-1	6	/	○	安全電圧制約あり

注1) 型番末尾02の増設バッテリーモジュールについては増設バッテリーモジュール本体を交換致します。UL規格品としての採用・不採用に関わらず当社または当社指定の作業員以外の交換は致しかねます。

UPS交換用バッテリーのご案内

2018/06/04
山洋電気株式会社

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
 - ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
 - ・当社以外、または当社指定外の作業員によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
当社以外、または当社指定外の作業員により交換作業を行う場合は、当該作業員の責任において交換作業を実施してください。
 - ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
 - ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示しております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
 - ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性があります。
お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。
当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。
- ※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS E11A 型番E11A□□□B

<200V系>

UPS型番	銘板の「TYPE」欄の印字内容	数量	増設バッテリーモジュール型番	数量	交換用バッテリー型番				お客さま先でのバッテリー交換 可○否×		備考
					UPS本体用	数量	増設バッテリーモジュール用	数量	UL規格品として ご使用の場合	非UL規格品として ご使用の場合	
E11A102B002UJ PJ E11A102B012UJ PJ	E11A102B002UJ E11A102B012UJ	1	-	-	BPE11A102A00	1	-	-	×	○	UL制約あり
			BCE11A102A01US	1			BPE11A102A01	2	×	○	UL制約あり
			BCE11A102A01US	2			BPE11A102A01	4	×	○	UL制約あり
			BCE11A102A01US	3			BPE11A102A01	6	×	○	UL制約あり
E11A202B002UJ PJ E11A202B012UJ PJ	E11A202B002UJ E11A202B012UJ	1	-	-	BPE11A202A00	1	-	-	×	○	UL制約あり
			BCE11A202A01US	1			BPE11A202A01	2	×	○	UL制約あり
			BCE11A202A01US	2			BPE11A202A01	4	×	○	UL制約あり
			BCE11A202A01US	3			BPE11A202A01	6	×	○	UL制約あり
E11A202B002TPJ E11A202B012TPJ	E11A202B002T E11A202B012T	1	-	-	BPE11A202A00	1	-	-	○	○	
			BCE11A202A01US	1			BPE11A202A01	2		○	
			BCE11A202A01US	2			BPE11A202A01	4		○	
			BCE11A202A01US	3			BPE11A202A01	6		○	
E11A302B002UJ PJ E11A302B012UJ PJ	E11A302B002UJ E11A302B012UJ	1	-	-	BPE11A302A00-2	1	-	-	×	○	UL, 安全電圧制約あり
			BCE11A302A01US	1			BPE11A302A01-2	2	×	○	UL, 安全電圧制約あり
			BCE11A302A01US	2			BPE11A302A01-2	4	×	○	UL, 安全電圧制約あり
			BCE11A302A01US	3			BPE11A302A01-2	6	×	○	UL, 安全電圧制約あり
E11A302B012TPJ	E11A302B012T	1	-	-	BPE11A302A00-2	1	-	-	○	○	安全電圧制約あり
			BCE11A302A01US	1			BPE11A302A01-2	2		○	安全電圧制約あり
			BCE11A302A01US	2			BPE11A302A01-2	4		○	安全電圧制約あり
			BCE11A302A01US	3			BPE11A302A01-2	6		○	安全電圧制約あり

注1) 型番末尾02の増設バッテリーモジュールについては増設バッテリーモジュール本体を交換致します。UL規格品としての採用・不採用に関わらず当社または当社指定の作業員以外の交換は致しかねます。

UPS交換用バッテリーのご案内

2018/06/04
山洋電気株式会社

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
 - ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
 - ・当社以外、または当社指定外の作業者によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
当社以外、または当社指定外の作業者により交換作業を行う場合は、当該作業者の責任において交換作業を実施してください。
 - ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
 - ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示しております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
 - ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性があります。
お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。
当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。
- ※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS A11F 型番A11F□□2A

UPS本体型番	銘板の「MODEL No.」または「TYPE」欄の印字内容	数量	増設バッテリー盤1	数量	バッテリー盤2	数量	交換用バッテリー型番	数量	お客さま先でのバッテリー交換 可○否×	備考
A11F102A001	A11F102A001	1	—		—	—	BPA11F00	1	○	
A11F152A001	A11F152A001	1	—		—	—	BPA11F01	1	○	
A11F202A001F A11F202A001TF	A11F202A001F A11F202A001TF	1	—		—	—	BPA11F202HZ	1	○	
A11F202RA001F A11F202RA001TF	A11F202RA001F A11F202RA001TF		—		—	—	BPA11F202HZ	1	○	
A11F202A011F A11F202A011TF	A11F202A011F A11F202A011TF		BCA11F202A01	1	—	—	BPA11F202HZ	2	○	
A11F202RA011F A11F202RA011TF	A11F202RA011F A11F202RA011TF		BCA11F202A01RM	1	—	—	BPA11F202HZ	2	○	
A11F302A001F A11F302A001TF	A11F302A001F A11F302A001TF	1	—		—	—	BPA11F302	1	○	
A11F302RA001F A11F302RA001TF	A11F302RA001F A11F302RA001TF		—		—	—	BPA11F302	1	○	
A11F302A011F A11F302A011TF	A11F302A011F A11F302A011TF		BCA11F302A01	1	—	—	BPA11F302	2	○	
A11F302RA011F A11F302RA011TF	A11F302RA011F A11F302RA011TF		BCA11F302A01RM	1	—	—	BPA11F302	2	○	

UPS交換用バッテリーのご案内

2018/06/04
山洋電気株式会社

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
 - ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
 - ・当社以外、または当社指定外の作業員によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
当社以外、または当社指定外の作業員により交換作業を行う場合は、当該作業員の責任において交換作業を実施してください。
 - ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
 - ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示しております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
 - ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性があります。
お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。
当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。
- ※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS A11F 型番A11F□□2B

UPS本体型番	銘板の「MODEL No.」または「TYPE」欄の印字内容	数量	増設バッテリー盤1	数量	増設バッテリー盤2	数量	交換用バッテリー型番	数量	お客さま先でのバッテリー交換 可○否×	備考
A11F102B001P	A11F102B001	1	—	—	—	—	BPA11F102B	1	○	
A11F102B011P	A11F102B011		BCA11F102A00	1	—	—	BPA11F102B	3	○	
A11F102B021P	A11F102B021		BCA11F102A00	2	BCA11F102A01	1	BPA11F102B	5	○	
A11F152B001P	A11F152B001	1	—	—	—	—	BPA11F152B	1	○	
A11F152B011P	A11F152B011		BCA11F152A00	1	—	—	BPA11F152B	3	○	
A11F152B021P	A11F152B021		BCA11F152A00	2	BCA11F152A01	1	BPA11F152B	5	○	
A11F202B001	A11F202B001	1	—	—	—	—	BPA11F202HZ	1	○	
A11F202B001T	A11F202B001T		—	—	—	—	BPA11F202HZ	1	○	
A11F202RB001	A11F202RB001		—	—	—	—	BPA11F202HZ	1	○	
A11F202RB001T	A11F202RB001T		—	—	—	—	BPA11F202HZ	1	○	
A11F202B011	A11F202B011		BCA11F202A01	1	—	—	BPA11F202HZ	2	○	
A11F202B011T	A11F202B011T		—	—	—	—	BPA11F202HZ	2	○	
A11F202RB011	A11F202RB011	—	—	—	—	BPA11F202HZ	2	○		
A11F202RB011T	A11F202RB011T	—	—	—	—	BPA11F202HZ	2	○		
A11F302B001	A11F302B001	1	—	—	—	—	BPA11F302	1	○	
A11F302B001T	A11F302B001T		—	—	—	—	BPA11F302	1	○	
A11F302RB001	A11F302RB001		—	—	—	—	BPA11F302	1	○	
A11F302RB001T	A11F302RB001T		—	—	—	—	BPA11F302	1	○	
A11F302B011	A11F302B011		BCA11F302A01	1	—	—	BPA11F302	2	○	
A11F302B011T	A11F302B011T		—	—	—	—	BPA11F302	2	○	
A11F302RB011	A11F302RB011	—	—	—	—	BPA11F302	2	○		
A11F302RB011T	A11F302RB011T	—	—	—	—	BPA11F302	2	○		
A11F302RB011	A11F302RB011	—	—	—	—	BPA11F302	2	○		
A11F302RB011T	A11F302RB011T	—	—	—	—	BPA11F302	2	○		

UPS交換用バッテリーのご案内

2018/06/04
山洋電気株式会社

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
 - ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
 - ・当社以外、または当社指定外の作業員によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
当社以外、または当社指定外の作業員により交換作業を行う場合は、当該作業員の責任において交換作業を実施してください。
 - ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
 - ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示しております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
 - ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性があります。
お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。
当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。
- ※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS ASE-H 型番ASE10S1HA00□R

(ASE10S1HUA00□RはUL規格品としてご使用されている場合、お客様先でのバッテリー交換は出来かねます)

<100V系>

UPS本体型番	銘板の「MODEL No.」または「TYPE」欄の印字内容	数量	増設バッテリー盤1	数量	増設バッテリー盤2	数量	交換用バッテリー型番	数量	お客さま先でのバッテリー交換 可○否×	備考
ASE10S1HA001R	ASE10S1HA001R	2	—	—	—	—	BPASE00HRL	2	○	
ASE10S1HA011R	ASE10S1HA011R		BCASE10S1HA01	1	—	—	BPASE00HRL	4	○	
ASE10S1HA011R	ASE10S1HA011R		BCASE10S1HA01	1	—	—	BPASE00HRL	4	○	
ASE10S1HA021R	ASE10S1HA021R		BCASE10S1HA02	2	—	—	BPASE00HRL	6	○	
ASE10S1HA001R	ASE10S1HA001R	2	—	—	—	—	BPASE00HRL	2	○	
ASE10S1HA011R	ASE10S1HA011R		BCASE10S1HA01	1	—	—	BPASE00HRL	4	○	
ASE10S1HA021R	ASE10S1HA021R		BCASE10S1HA02	2	—	—	BPASE00HRL	6	○	
ASE10S1HA001R	ASE10S1HA001R	3	—	—	—	—	BPASE00HRL	3	○	
ASE10S1HA011R	ASE10S1HA011R		BCASE10S1HA01	1	BCASE10S1HA00	1	BPASE00HRL	6	○	
ASE10S1HA021R	ASE10S1HA021R		BCASE10S1HA02	3	—	—	BPASE00HRL	9	○	
ASE10S1HA001R	ASE10S1HA001R	4	—	—	—	—	BPASE00HRL	4	○	
ASE10S1HA011R	ASE10S1HA011R		BCASE10S1HA01	2	—	—	BPASE00HRL	8	○	
ASE10S1HA021R	ASE10S1HA021R		BCASE10S1HA02	4	—	—	BPASE00HRL	12	○	
ASE10S1HA001R	ASE10S1HA001R	5	—	—	—	—	BPASE00HRL	5	○	
ASE10S1HA011R	ASE10S1HA011R		BCASE10S1HA01	2	BCASE10S1HA00	1	BPASE00HRL	10	○	
ASE10S1HA021R	ASE10S1HA021R		BCASE10S1HA02	5	—	—	BPASE00HRL	15	○	

UPS交換用バッテリーのご案内

2018/06/04
山洋電気株式会社

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
 - ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
 - ・当社以外、または当社指定外の作業員によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
当社以外、または当社指定外の作業員により交換作業を行う場合は、当該作業員の責任において交換作業を実施してください。
 - ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
 - ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示にしております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
 - ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性があります。
お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。
当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。
- ※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS ASE-H 型番ASE10S1HA00□R

(ASE10S1HUA00□RはUL規格品としてご使用されている場合、お客様先でのバッテリー交換は出来かねます)

<200V系>

UPS本体型番	銘板の「MODEL No.」または「TYPE」欄の印字内容	数量	増設バッテリー盤1	数量	増設バッテリー盤2	数量	交換用バッテリー型番	数量	お客さま先でのバッテリー交換 可○否×	備考
ASE10S1HA002R	ASE10S1HA002R	2	—	—	—	—	BPASE00HRL	2	○	
ASE10S1HA012R	ASE10S1HA012R		BCASE10S1HA01	1	—	—	BPASE00HRL	4	○	
ASE10S1HA012R	ASE10S1HA012R		BCASE10S1HA01	1	—	—	BPASE00HRL	4	○	
ASE10S1HA022R	ASE10S1HA022R		BCASE10S1HA02	2	—	—	BPASE00HRL	6	○	
ASE10S1HA002R	ASE10S1HA002R	2	—	—	—	—	BPASE00HRL	2	○	
ASE10S1HA012R	ASE10S1HA012R		BCASE10S1HA01	1	—	—	BPASE00HRL	4	○	
ASE10S1HA022R	ASE10S1HA022R		BCASE10S1HA02	2	—	—	BPASE00HRL	6	○	
ASE10S1HA002R	ASE10S1HA002R	3	—	—	—	—	BPASE00HRL	3	○	
ASE10S1HA012R	ASE10S1HA012R		BCASE10S1HA01	1	BCASE10S1HA00	1	BPASE00HRL	6	○	
ASE10S1HA022R	ASE10S1HA022R		BCASE10S1HA02	3	—	—	BPASE00HRL	9	○	
ASE10S1HA002R	ASE10S1HA002R	4	—	—	—	—	BPASE00HRL	4	○	
ASE10S1HA012R	ASE10S1HA012R		BCASE10S1HA01	2	—	—	BPASE00HRL	8	○	
ASE10S1HA022R	ASE10S1HA022R		BCASE10S1HA02	4	—	—	BPASE00HRL	12	○	
ASE10S1HA002R	ASE10S1HA002R	5	—	—	—	—	BPASE00HRL	5	○	
ASE10S1HA012R	ASE10S1HA012R		BCASE10S1HA01	2	BCASE10S1HA00	1	BPASE00HRL	10	○	
ASE10S1HA022R	ASE10S1HA022R		BCASE10S1HA02	5	—	—	BPASE00HRL	15	○	

UPS交換用バッテリーのご案内

2015/12/7
山洋電気株式会社

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
- ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
- ・UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
- ・当社以外、または当社指定外の作業員によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
- ・当社以外、または当社指定外の作業員により交換作業を行う場合は、当該作業員の責任において交換作業を実施してください。
- ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
- ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示しております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
- ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性がございます。
- ・お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。
- ・当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。
- ※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS A11J 型番A11J□□2・3

入出力仕様			型名	バックアップ時間[分]	UPS本体型番	増設バッテリー モジュール・盤型番 ※1	数量	増設バッテリー モジュール・盤型番 ※1	数量	交換用バッテリー型番				お客さま先でのバッテリー交換 可○否×	備考
交流入力	交流出力	出力容量								A	数量	B	数量		
単相2線 200V または 単相2線 100V ※各型番による	単相2線 200V または 単相2線 100V 単相3線 100/200V ※各型番による	5kVA	A11J502	5	A11J502A002T A11J502A002N A11J502SA002 A11J502SA002RM A11J502WA001 A11J502WA001RM A11J502WA002 A11J502WA002RM A11J502WA002Z A11J502WA002ZRM A11J502WA002DX A11J502WA002DXRM	—	—	—	—	BPA11J005A00A	1	BPA11J005A00B	1	○	バッテリーパック
					A11J502A012T A11J502A012N A11J502SA012 A11J502WA011 A11J502WA012 A11J502WA012Z A11J502WA012DX	BCA11J028A00X1	1	—	—	—	×	バッテリートレイ			
					A11J502A022T A11J502A022N A11J502SA022 A11J502WA021 A11J502WA022 A11J502WA022Z A11J502WA022DX	BCA11J044A00X1	1	—	—	—	×	バッテリートレイ			
					A11J502A032T A11J502A032N A11J502SA032 A11J502WA031 A11J502WA032 A11J502WA032Z A11J502WA032DX	BCA11J044A00P2	1	—	—	—	×	バッテリートレイ			
					A11J502A002T4U A11J502A002N4U A11J502SA002-4U A11J502SA002RM-4U A11J502WA001-4U A11J502WA001RM-4U A11J502WA002-4U A11J502WA002RM-4U A11J502WA002Z-4U A11J502WA002ZRM-4U A11J502WA002DX-4U A11J502WA002DXRM-4U	—	—	—	—	BPA11J007A00A	1	BPA11J007A00B	1	○	バッテリーパック
					A11J502A002T A11J502A002N	BCA11J005A00A	1	—	—	BPA11J005A00A	2	BPA11J005A00B	2	○	バッテリーパック
					A11J502SA002RM A11J502WA001RM	BCA11J005A00A	1	—	—	BPA11J005A00A	3	BPA11J005A00B	3	○	バッテリーパック
					A11J502WA002RM A11J502WA002ZRM	BCA11J005A00A	1	BCA11J005A00C	1	BPA11J005A00A	4	BPA11J005A00B	4	○	バッテリーパック
					A11J502WA002DXRM	BCA11J005A00A	1	BCA11J005A00C	1	BPA11J005A00A	5	BPA11J005A00B	5	○	バッテリーパック

UPS交換用バッテリーのご案内

2015/12/7
山洋電気株式会社

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
- ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
- ・当社以外、または当社指定外の作業員によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
当社以外、または当社指定外の作業員により交換作業を行う場合は、当該作業員の責任において交換作業を実施してください。
- ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
- ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示にしております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
- ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性がございます。
お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。

当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。

※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS A11J 型番A11J□□2・3

入出力仕様			型名	バックアップ時間[分]	UPS本体型番	増設バッテリーモジュール・盤型番※1		交換用バッテリー型番				お客さま先でのバッテリー交換可○否×	備考
交流入力	交流出力	出力容量				モジュール・盤型番	数量	A	数量	B	数量		
単相2線 200V または 単相2線 100V ※各型番による	単相2線 200V または 単相2線 100V 単相3線 100/200V ※各型番による	10kVA	A11J103	5	A11J103A002T A11J103SA002 A11J103SA002RM A11J103WA001 A11J103WA001RM A11J103WA002 A11J103WA002RM A11J103WA002Z A11J103WA002ZRM A11J103WA002DX A11J103WA002DXRM	—	—	BPA11J005A00A	2	BPA11J005A00B	2	○	バッテリーパック
				30	A11J103A012T A11J103SA012 A11J103WA011 A11J103WA012 A11J103WA012Z A11J103WA012DX	BCA11J028A00X2	1	—	—	—	×	バッテリートレイ	
				60	A11J103A022T A11J103SA022 A11J103WA021 A11J103WA022 A11J103WA022Z A11J103WA022DX	BCA11J044A00X2	1	—	—	—	×	バッテリートレイ	
				180	A11J103A032T A11J103SA032 A11J103WA031 A11J103WA032 A11J103WA032Z A11J103WA032DX	BCA11J044A00P2	2	—	—	—	×	バッテリートレイ	
				10	A11J103SA002-4U A11J103SA002RM-4U A11J103WA001-4U A11J103WA001RM-4U A11J103WA002-4U A11J103WA002RM-4U A11J103WA002Z-4U A11J103WA002ZRM-4U A11J103WA002DX-4U A11J103WA002DXRM-4U	—	—	BPA11J007A00A	2	BPA11J007A00B	2	○	バッテリーパック
				15	A11J103A002T A11J103SA002RM	BCA11J005A00B	1	—	BPA11J005A00A	4	BPA11J005A00B	4	○
25	A11J103WA001RM A11J103WA002RM	BCA11J005A00A	2	—	BPA11J005A00A	6	BPA11J005A00B	6	○	バッテリーパック			
35	A11J103WA002ZRM A11J103WA002DXRM	BCA11J005A00A	2	BCA11J005A00C	2	BPA11J005A00A	8	BPA11J005A00B	8	○	バッテリーパック		

UPS交換用バッテリーのご案内

2015/12/7
山洋電気株式会社

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
 - ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
 - ・UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
 - ・当社以外、または当社指定外の作業員によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
 - ・当社以外、または当社指定外の作業員により交換作業を行う場合は、当該作業員の責任において交換作業を実施してください。
 - ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
 - ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示にしております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
 - ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性があります。
- お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。

当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。

※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS A11J 型番A11J□□2・3

入出力仕様			型名	バックアップ時間[分]	UPS本体型番	増設バッテリーモジュール・盤型番			交換用バッテリー型番				お客さま先でのバッテリー交換可○否×	備考	
交流入力	交流出力	出力容量				モジュール・盤型番※1	数量	モジュール・盤型番※1	数量	A	数量	B			数量
単相2線 200V または 単相2線 100V ※各型番による	単相2線 200V または 単相2線 100V 単相3線 100/200V ※各型番による	15kVA	A11J153	5	A11J153SA002 A11J153SA002RM A11J153WA002Z A11J153WA002ZRM A11J153WA002DX A11J153WA002DXRM	—	—	—	BPA11J005A00A	3	BPA11J005A00B	3	○	バッテリーパック	
				30	A11J153SA012 A11J153WA012Z A11J153WA012DX	BCA11J028A00X2	1	BCA11J028A00X1	1	—	—	—	—	×	バッテリートレイ
				60	A11J153SA022 A11J153WA022Z A11J153WA022DX	BCA11J044A00X2	1	BCA11J044A00X1	1	—	—	—	—	×	バッテリートレイ
				180	A11J153SA032 A11J153WA032Z A11J153WA032DX	BCA11J044A00P2	3	—	—	—	—	—	—	×	バッテリートレイ
				10	A11J153SA002-4U A11J153SA002RM-4U A11J153WA002Z-4U A11J153WA002ZRM-4U A11J153WA002DX-4U A11J153WA002DXRM-4U	—	—	—	—	BPA11J007A00A	3	BPA11J007A00B	3	○	バッテリーパック
				15	A11J153SA002RM A11J153WA002ZRM A11J153WA002DXRM	BCA11J005A00B	2	—	—	BPA11J005A00A	6	BPA11J005A00B	6	○	バッテリーパック
25	A11J153SA002RM A11J153WA002ZRM A11J153WA002DXRM	BCA11J005A00A	3	—	—	BPA11J005A00A	9	BPA11J005A00B	9	○	バッテリーパック				

UPS交換用バッテリーのご案内

2015/12/7
山洋電気株式会社

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
 - ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
 - UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
 - ・当社以外、または当社指定外の作業員によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害※は、当社の保証の対象外となります。
 - ・当社以外、または当社指定外の作業員により交換作業を行う場合は、当該作業員の責任において交換作業を実施してください。
 - ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないで下さい。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないで下さい。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
 - ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示にしております。ご購入ルートへお問合せ下さい。
 - ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性があります。
- お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。
- 当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。
- ※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS A11J 型番A11J□□2・3

入出力仕様			型名	バックアップ時間[分]	UPS本体型番	増設バッテリーモジュール・盤型番※1		交換用バッテリー型番				お客さま先でのバッテリー交換可○否×	備考	
交流入力	交流出力	出力容量				モジュール・盤型番	数量	モジュール・盤型番	数量	A	数量			B
単相2線 200V または 単相2線 100V 単相3線 100/200V ※各型番 による	単相2線 200V または 単相2線 100V 単相3線 100/200V ※各型番 による	20kVA	A11J203	5	A11J203SA002 A11J203SA02RM A11J203WA002Z A11J203WA002ZRM A11J203WA002DX A11J203WA002DXRM	—	—	BPA11J005A00A	4	BPA11J005A00B	4	○	バッテリーパック	
				30	A11J203SA012 A11J203WA012Z A11J203WA012DX	BCA11J028A00X2	2	—	—	—	—	—	×	バッテリートレイ
				60	A11J203SA022 A11J203W022Z A11J203WA022DX	BCA11J044A00X2	2	—	—	—	—	—	×	バッテリートレイ
				180	A11J203SA032 A11J203WA032Z A11J203WA032DX	BCA11J044A00P2	4	—	—	—	—	—	×	バッテリートレイ
				10	A11J203SA002-4U A11J203SA002RM-4U A11J203WA002Z-4U A11J203WA002ZRM-4U A11J203WA002DX-4U A11J203WA002DXRM-4U	—	—	BPA11J007A00A	4	BPA11J007A00B	4	○	バッテリーパック	
				15	A11J203SA002RM A11J203WA002Z A11J203WA002ZRM A11J203WA002DX A11J203WA002DXRM	BCA11J005A00B	2	—	BPA11J005A00A	8	BPA11J005A00B	8	○	バッテリーパック

※1. 「BCA11J005」以外は、バッテリー盤本体にバッテリートレイを含む。

UPS交換用バッテリーのご案内

2017/9/22
山洋電気株式会社
営業本部

■バッテリー交換についてのご注意

- ・バッテリー交換作業は、製品の点検整備を合わせて、当社へのご用命を推奨しております。
 - ・ご用命の際は、シリアル番号をご確認の上、ご購入ルートへ相談されることを推奨しております。
UPSがカスタマイズ製品の場合は、容量・保持時間がカタログ掲載品と同じでも、交換用バッテリーの型番が異なる場合があります。
 - ・当社以外、または当社指定外の作業員によりバッテリー交換を行う場合、交換作業中および交換作業に起因して発生した損害 ※ は、当社の保証の対象外となります。
当社以外、または当社指定外の作業員により交換作業を行う場合は、当該作業員の責任において交換作業を実施してください。
 - ・当社が指定したバッテリー以外を使用しないでください。また、新旧異なるものを混ぜて使用しないでください。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。
 - ・下表の「お客さま先でのバッテリー交換」が否(×)となっているものは、交換用バッテリー型番を非開示にしております。ご購入ルートへお問合せください。
 - ・当社のUPSが他社装置の構成部品として使用されている場合、装置メーカー以外の判断で修理や改造を行うと、装置メーカーの保証や製品サポートが受けられなくなる可能性がございます。
お客さまより、装置メーカーへのお問合せをお願いいたします。
当社では装置全体の仕様や状況が確認できないため、UPS単体の範囲を超えたご質問、ならびに、代替品の推奨などのお問合せはご容赦ください。
- ※ 損害には、装置や負荷機器の損害、データの損害、逸失利益などを含みます。ただし、これらに限定されません。

SANUPS A11K 型番 A11K □□2 A

UPS本体型番	定格銘板「TYPE」欄の 印字内容	数量	増設バッテリー盤	数量	交換用バッテリーパック セット型番	数量	お客さま先でのバッテリー交 換 可○否×	備考
A11K102A001SDN00PJ	A11K102A001SDN00	1	—	—	S-BPA11K102A0010	1	○	
A11K102A011SDN00PJ	A11K102A011SDN00	1	BCA11K009A041SD0	1	S-BPA11K102A0030	1	○	
A11K102A021SDN00PJ	A11K102A021SDN00	1	BCA11K009A043SD0	1	S-BPA11K102A0060	1	○	
A11K152A001SDN00PJ	A11K152A001SDN00	1	—	—	S-BPA11K152A0010	1	○	
A11K152A011SDN00PJ	A11K152A011SDN00	1	BCA11K006A043SD0	1	S-BPA11K152A0030	1	○	
A11K202A001SDN00	A11K202A001SDN00	1	—	—	S-BPA11K202A0010	1	○	
A11K202A001SDT00	A11K202A001SDT00	1	—	—	S-BPA11K202A0010	1	○	
A11K202A011SDN00	A11K202A011SDN00	1	BCA11K006A053SD0	1	S-BPA11K202A0030	1	○	
A11K202A011SDT00	A11K202A011SDT00	1	—	—	S-BPA11K202A0010	1	○	
A11K302A001SDN00	A11K302A001SDN00	1	—	—	S-BPA11K302A0010	1	○	
A11K302A001SDT00	A11K302A001SDT00	1	—	—	S-BPA11K302A0010	1	○	
A11K302A011SDN00	A11K302A011SDN00	1	BCA11K006A053SD0	1	S-BPA11K302A0025	1	○	
A11K302A011SDT00	A11K302A011SDT00	1	—	—	S-BPA11K302A0010	1	○	
A11K502A001SDT00	A11K502A001SDT00	1	—	—	S-BPA11K502A0010	1	○	
A11K502A011SDT00	A11K502A011SDT00	1	BCA11K009A052SD0	2	S-BPA11K502A0025	1	○	